


番号	名 称	材 質	個 数	備 考	番号	名 称	材 質	個 数	備 考
1	六角ボルト	SS400	A	二次側用	6	スペーサー	STKM13A	1	
2	溶接フランジ	SS400	2		7	プラグ	FCMB	1	10A
3	全面パッキン	ノンアスベスト	1	二次側用	8	内パッキン	ノンアスベスト	1	一次側用
4	六角ナット	SS400	B	一次・二次側用	9	六角ボルト	SS400	C	一次側用
5	バタフライ弁	—	1	OKM製 認定品	10	全ねじボルト	SS400	D	一次側用

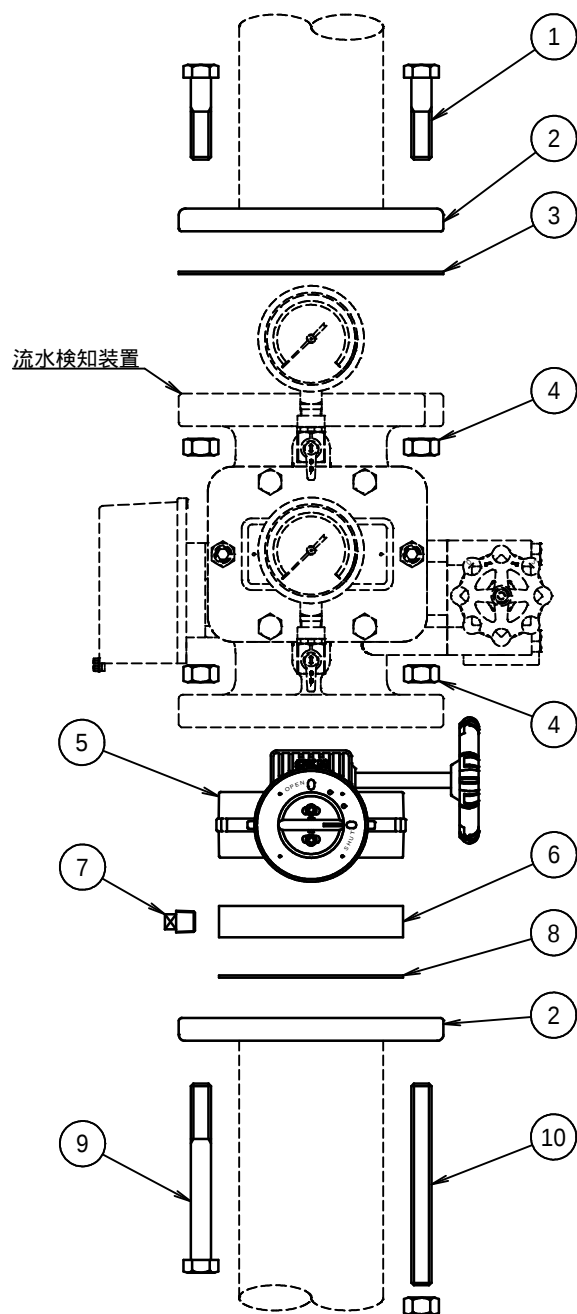

A ボルトの呼びと個数

サイズ	ボルトの呼び	個数
65A	M16 × 65	4
80A	M16 × 65	8
100A		
125A	M20 × 75	8
150A		

B ナットの呼びと個数


サイズ	ナットの呼び	個数
65A	M16	9
80A	M16	17
100A		
125A	M20	17
150A		

C ボルトの呼びと個数

サイズ	ボルトの呼び	個数
65A	M16 × 140	3
80A	M16 × 140	7
100A		
125A	M20 × 160	7
150A		

D ボルトの呼びと個数

サイズ	ボルトの呼び	個数
65A	M16 × 160	1
80A		
100A		
125A	M20 × 180	1
150A		

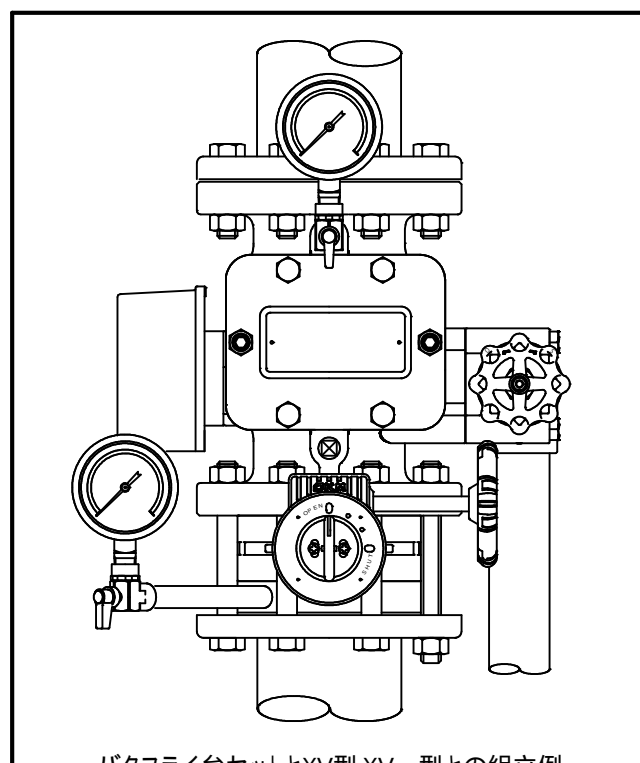

バタフライ弁セットとXV型,XV 型との組立例

パッキンに石綿(アスベスト)は一切含まれていません。

本製品はアルミニウム製です。火災時に直接炎にさらされる部分への設置は、準不燃材料で造られた区画、間仕切り、天井等や、50mm以上の厚みのロックウールによる被覆等により防護されている必要があります。

スペーサーに圧力計を接続する際は、ニップル及び圧力計がボルトや流水検知部等に干渉しないように接続してください。

図面名称	作成年月日	18/11/14	図面番号	版 数
バタフライ弁セット□□□A OKM-N 溶接フランジ (組立例:XV型,XV 型)	投 影 法	3 角 法	J075770-A	E
	尺 度	Free		
	千住スプリングラー株式会社			