


番号	名 称	材 質	個数	備 考	番号	名 称	材 質	個数	備 考
1	ノズル	C3604	1	25A	5	ニップル	SGP	1	10A×75
2	ボールバルブ	C3771	1	25A	6	圧 力 計	—	1	2.5MPa φ75
3	六角ニップル	FCMB	2	25A	7	アングル弁	C3771	1	10A
4	異径チーズ	FCMB	1	25A×10A	8	スリース弁	CAC406	1	25A

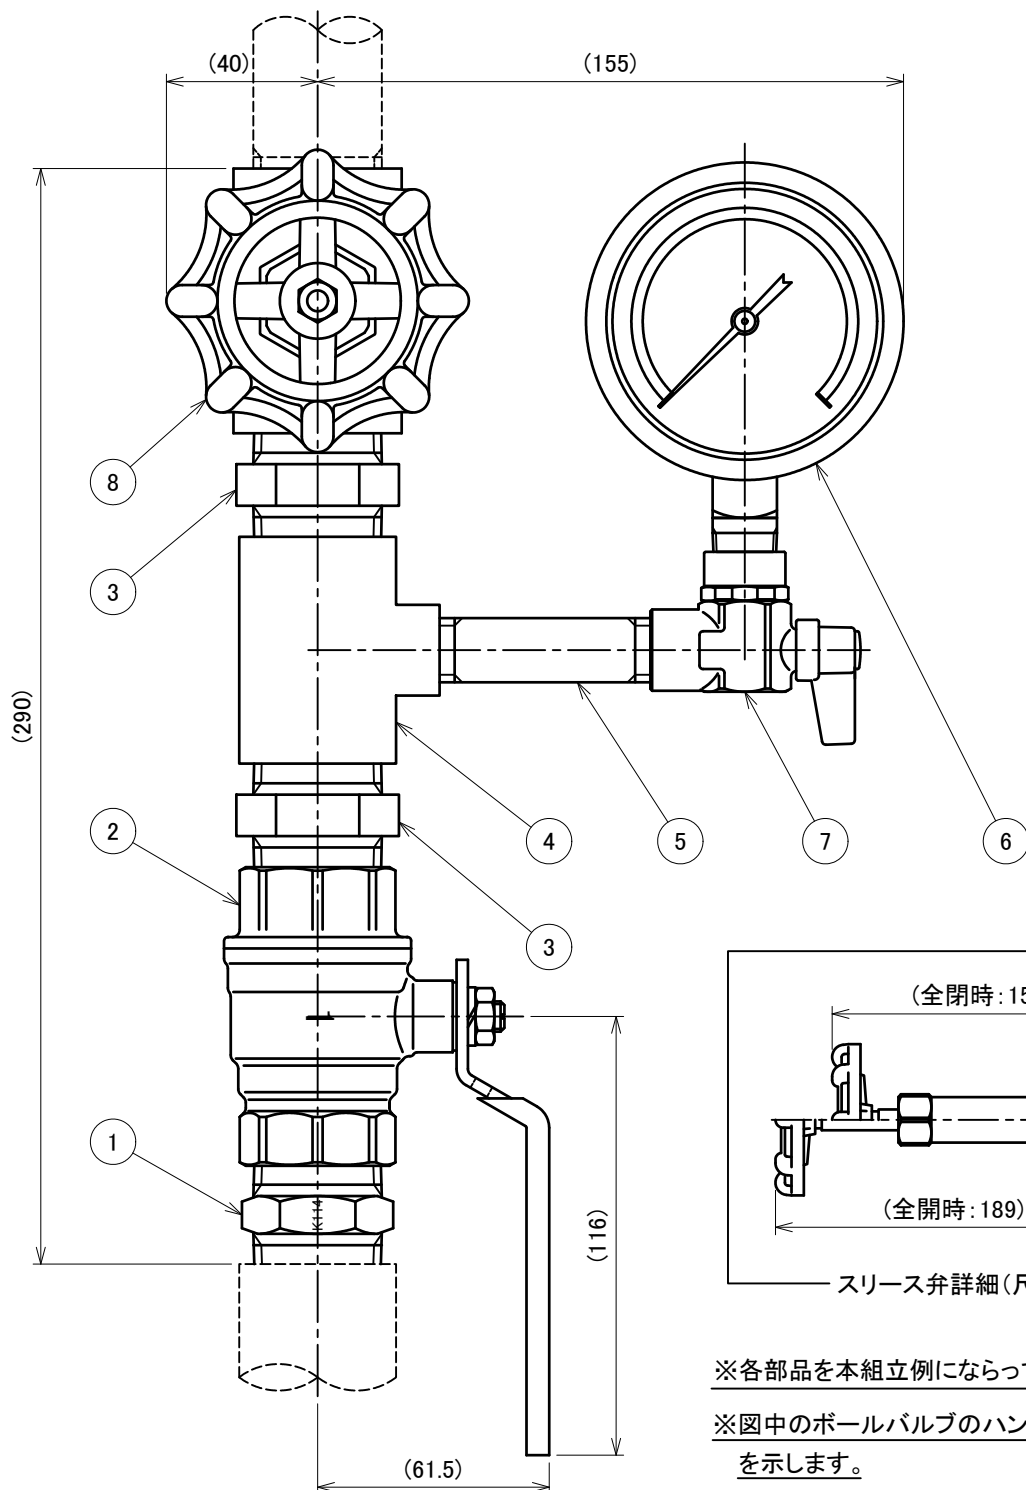

K=114 対応

※各部品を本組立例にならって組み立ててください。

※図中のボールバルブのハンドル位置は、閉止状態を示します。

※放水量特性計算式: $Q = K\sqrt{10P}$

Q: 放水流量 (L/min)

K: 流量定数 (K=114)

P: 放水圧力 (MPa)

図面名称	作成年月日	2019/06/12	図面番号	版 数
末端試験装置 C-Ⅲ(K114)	投 影 法	3 角 法	J076100	B
	尺 度	1 / 2	千住スプリンクラー株式会社	