

番号	名 称	材 質	個数	備 考
1	本 体	FCD450	1	
2	バタフライ弁	ADC12	1	OKM製 認定品
3	流水検知部	—	1	(端子ボックス)
4	排 水 弁	C3771	1	25A
5	圧 力 計	—	2	φ 40、8A
6	アングル弁	C3771	2	8A
7	ボルト(M16×45)	SS400	※1	二次側用

※1 65Aは4本、80A・100Aは8本

型 式 名 称	型 式 番 号
SENJU-LV 65	流第 30 ～ 6 号
SENJU-LV 80	流第 30 ～ 5 号
SENJU-LV 100	流第 30 ～ 7 号

仕 様

呼 び	10 K
取 付 方 向	縦
使用圧力範囲	0.15～1.4 MPa
検知流量定数	50・60(併用型)
不 作 動 水 量	20 L / min

流水検知部内作動警報用スイッチ

接 点 容 量	AC250V / 4A
	DC 30V / 4A
接 点	2a
遅 延 時 間	約10秒(7～16秒)

バタフライ弁

製 造 社 名	(株)オーケーエム	
製 品 名 称	602A	604A-G
認 定 番 号	VA-055号	VA-056号
最高使用圧力	1.0 MPa	1.4MPa



SIZE	A	B	C	D	E	F
65A	(122)	(178)	107	207	80	(195)
80A	(122)	(178)	107	229	133	(195)
100A	(135)	(191)	118	244	133	(210)

※以下の部品は、現場様で別途ご用意ください。

- アラーム弁 一次・二次側用ガスケット(最低厚さ 2mm)
- 短管(タイコ)
- アラーム弁の一次側とタイコを固定するボルト(M16×45)
(使用するタイコのフランジ厚さを18mmとした場合)
- バタフライ弁を固定するボルト(M16×110)、ナット(M16)

※流水検知装置の作動と連動して加圧送水装置を起動させる場合は、事前に所轄消防様にご相談ください。

※バタフライ弁はアルミニウム製です。火災時に直接炎にさらされる部分への設置は、準不燃材料で造られた区画、間仕切り、天井等や、50mm以上の厚みのロックウールによる被覆等により防護されている必要があります。

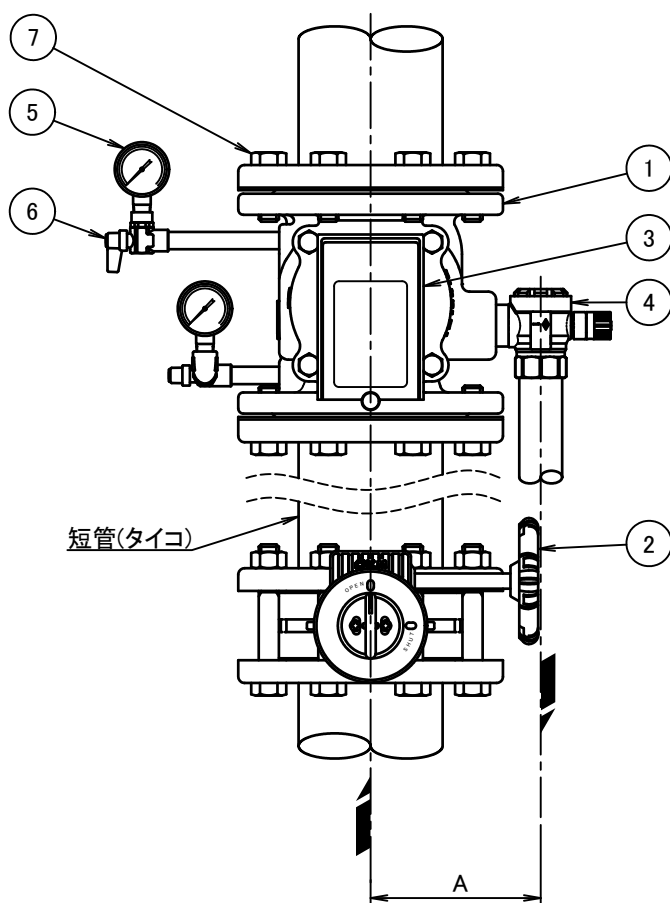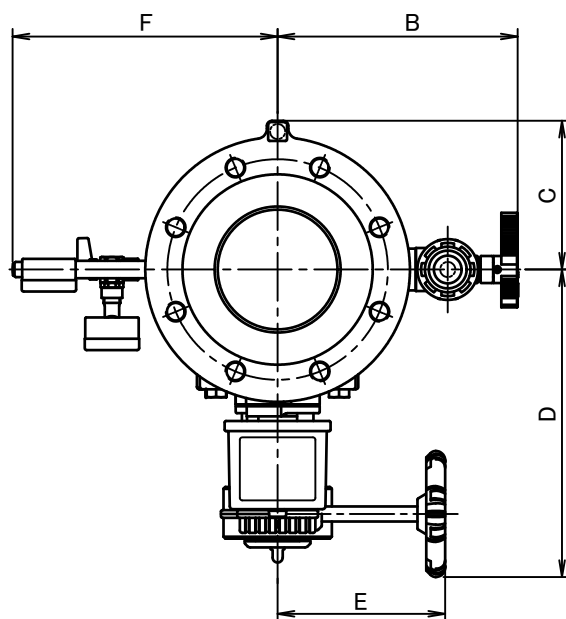

図面名称	作成年月日	2019/05/31	図面番号	版 数
流水検知装置 湿式 (作動弁型) LV バタフライ弁 組付け状態図例	投 影 法	3 角 法	J056300-A	A
	尺 度	Free	千住スプリンクラー株式会社	