
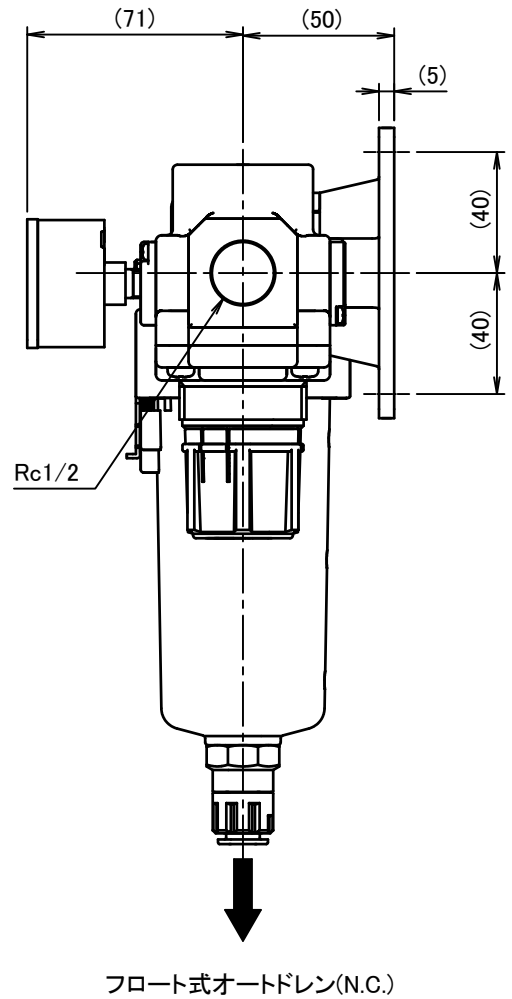


製造社名	SMC株式会社
最高使用圧力	1.0 MPa
使用流体	空 気

番号	名 称	材 質	備 考
1	エアフィルター	ADC	AF40-04C-2-A
2	レギュレーター	ADC	AR40-04G-B-X151
3	ブラケット付スパーサー		Y400T-A
4	ケースアセンブリ	ADC	AD47-2-A
5	オートドレンコック		N.C.タイプ
6	圧力調整ハンドル		
7	圧力計		1MPa

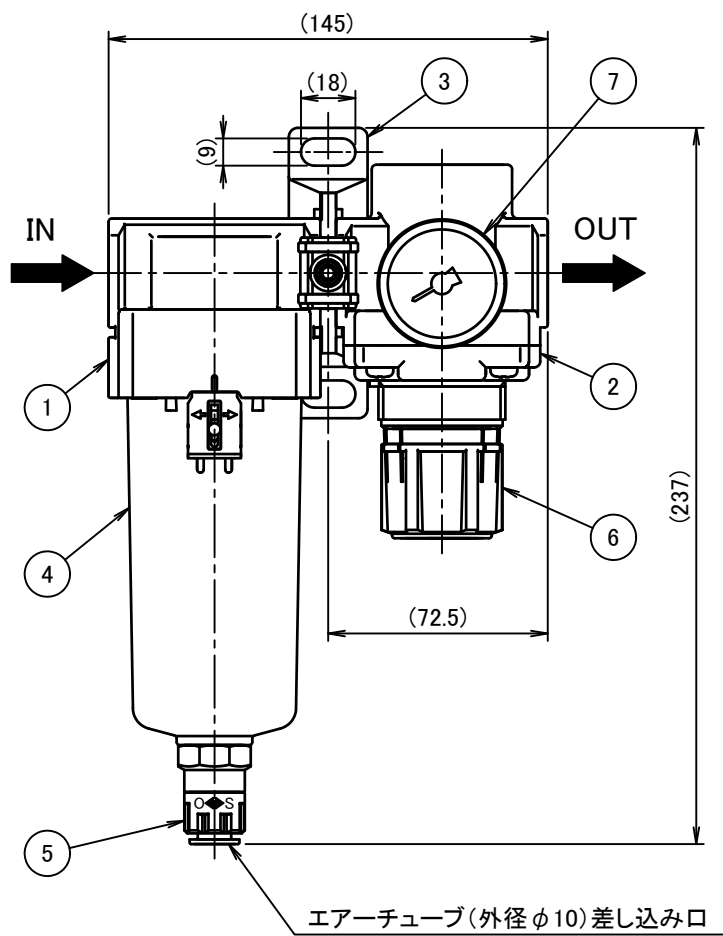

手動でドレンを排出する際は、ドレンコックを「O」側に左回転させてください。
 製造元にて出荷時に、入口圧力が約0.3MPaで、出口圧力が約0.1MPaとなるよう調整されています。
 使用する流水検知装置の設定圧力に応じ、現地にて調整してください。

図面名称	作成年月日	2020/8/17	図面番号	版 数
レギュレーターユニット	投影法	3 角 法	J793050	B
AC40B-04CG-2-B-X2169	尺 度	1 / 2.5	千住スプリンクラー株式会社	