

バタフライ弁セット 取扱説明書

千住スプリンクラー株式会社

このたびは当社のバタフライ弁セットをご採用いただきまして、まことにありがとうございます。
本製品を安全かつ適正にご利用いただくため、据付け前に必ずお読みください。

1. 対象製品及び用途

この取扱説明書は下記製品に適用いたします。

製品名称	摘 要	用 途
バタフライ弁セット□□A（ねじ込みフランジ）	ねじ込みフランジを使用	水系 消火設備
バタフライ弁セット□□A（溶接フランジ）	溶接フランジを使用	

2. 構成部品

バタフライ弁セットは、以下の部品により構成されております。部品が全部そろっているか
ご確認のうえ、組み立ててください。

機器名		摘 要	数量等
フランジ	ねじ込みフランジ	一次・二次側用	2個 「ねじ込みフランジのセット」のみに同梱
	溶 接 フ ラ ン ジ	一次・二次側用	2個 「溶接フランジのセット」のみに同梱
バ タ フ ラ イ 弁		OKM製	1台
全 面 パ ッ キ ン		二次側用	1枚
内 パ ッ キ ン		一次側用	1枚
スペーサー、プラグ		圧力計取り出し用 プラグ：10A	各1個
六 角 ボ ル ト		一次・二次側用	次頁をご参照ください
六 角 ナ ッ ト		一次・二次側用	次頁をご参照ください

3. 本製品の主な名称

バタフライ弁セットの構成品の名称は次のようになっております。本製品のご理解のため、ならびにお問い合わせの際にご利用ください。

3-1. バタフライ弁セット(ねじ込みフランジ)

番号	名 称	材 質	備考
1	六角ボルト	SS400	※A
2	ねじ込みフランジ	FCD450	2
3	全面パッキン	ノンアスベスト	1
4	六角ナット	SS400	※B
5	バタフライ弁	——	1
6	スペーサー	STKM13A	1
7	プラグ	FCMB	1
8	内パッキン	ノンアスベスト	1
9	六角ボルト	SS400	※C
10	全ねじボルト	SS400	※D

3-2. バタフライ弁セット(溶接フランジ)

番号	名 称	材 質	備考
1	六角ボルト	SS400	※A
2	溶接フランジ	SS400	2
3	全面パッキン	ノンアスベスト	1
4	六角ナット	SS400	※B
5	バタフライ弁	——	1
6	スペーサー	STKM13A	1
7	プラグ	FCMB	1
8	内パッキン	ノンアスベスト	1
9	六角ボルト	SS400	※C
10	全ねじボルト	SS400	※D

※全面パッキン、内パッキンに石綿(アスベスト)は一切含まれていません。

サイズ	※A. 六角ボルト		※B. 六角ナット		※C. 六角ボルト		※D. 全ねじボルト	
	呼び	個数	呼び	個数	呼び	個数	呼び	個数
65A	M16×65	4	M16	9	M16×140	3	M16×160	1
80A	M16×65	8	M16	17	M16×140	7		
100A								
125A	M20×75	8	M20	17	M20×160	7	M20×180	1
150A								

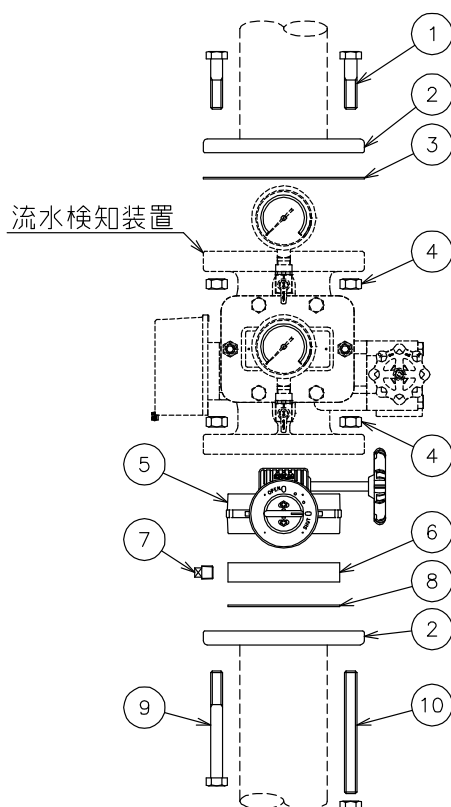


図1. バタフライ弁セット製品概要図

4. 組立例

バタフライ弁セットの組立例は下図のようになります。

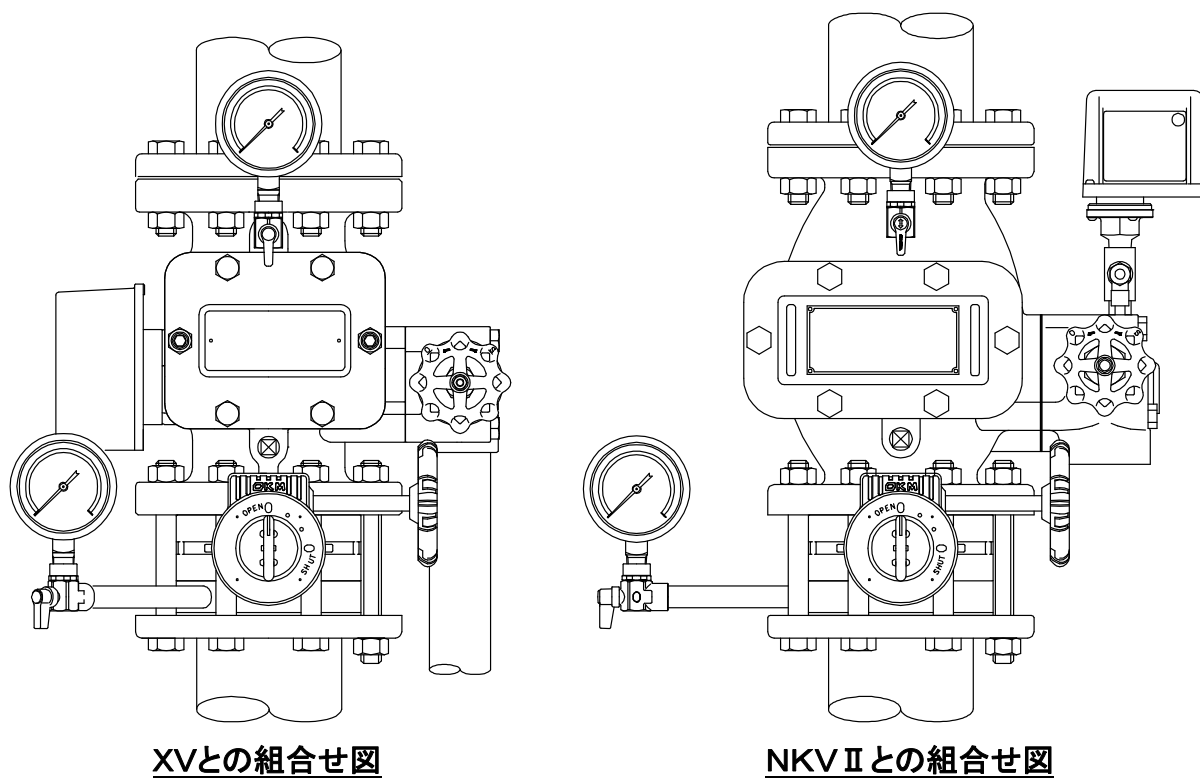


図2. バタフライ弁セット組立例図

5. バタフライ弁の取扱いについて

バタフライ弁の取扱いについては、別途バタフライ弁に同梱されている取扱説明書を参照ください。

千住スプリンクラー株式会社

本	社	〒120-0038	東京都足立区千住橋戸町 23 番地 電話 (03)－3870－5011 FAX (03)－3881－3199
姫路営業所		〒670-0961	兵庫県姫路市南畝町 2 丁目 1 ファース姫路ビル 8 階 電話 (079)－280－3851 FAX (079)－289－5880
福岡営業所		〒816-0912	福岡県大野城市御笠川 5-3-13 電話 (092)－513－0823 FAX (092)－504－1025