

| 番号 | 名 称    | 材 質          | 個数 | 備 考            |
|----|--------|--------------|----|----------------|
| 1  | 本 体    | FC250        | 1  |                |
| 2  | バタフライ弁 | ADC12        | 1  |                |
| 3  | 流水検知部  | —            | 1  | (端子ボックス)       |
| 4  | 排 水 弁  | FC250・CAC406 | 1  | 40A            |
| 5  | 圧 力 計  | —            | 2  | JIS 2.5MPa φ75 |
| 6  | アングル弁  | C3771        | 2  | 10A            |
| 7  | スペーサー  | STKM13A      | 1  |                |

| 型 式 名 称       | 型 式 番 号         |
|---------------|-----------------|
| SENJU-XVⅡ 80  | 流第 22 ～ 3 ～ 1 号 |
| SENJU-XVⅡ 100 | 流第 22 ～ 4 ～ 1 号 |
| SENJU-XVⅡ 150 | 流第 22 ～ 6 ～ 1 号 |

仕 様

|           |              |
|-----------|--------------|
| 呼 び       | 10 K         |
| 取 付 方 向   | 縦            |
| 使用圧力範囲    | 0.15～1.4 MPa |
| 検知流量定数    | 50・60(併用型)   |
| 不 作 動 水 量 | 20 L / min   |



流水検知部内作動警報用スイッチ

|         |             |
|---------|-------------|
| 接 点 容 量 | AC250V / 4A |
|         | DC 30V / 4A |
| 接 点     | 2a          |
| 遅 延 時 間 | 約10秒(7～16秒) |

バタフライ弁

|         |           |
|---------|-----------|
| 製 造 社 名 | (株)オーケーエム |
| 製 品 名 称 | 604A-G    |
| 認 定 番 号 | VA-056号   |
| 最高使用圧力  | 1.4MPa    |

| SIZE | A   | B   | C   | D   | E     | F    | G     | H   | J     |
|------|-----|-----|-----|-----|-------|------|-------|-----|-------|
| 80A  | 335 | 151 | 133 | 191 | (247) | 92.5 | (197) | 172 | (268) |
| 100A | 346 | 151 | 133 | 191 | (257) | 105  | (204) | 172 | (277) |
| 150A | 375 | 193 | 172 | 233 | (294) | 140  | (227) | 197 | (309) |

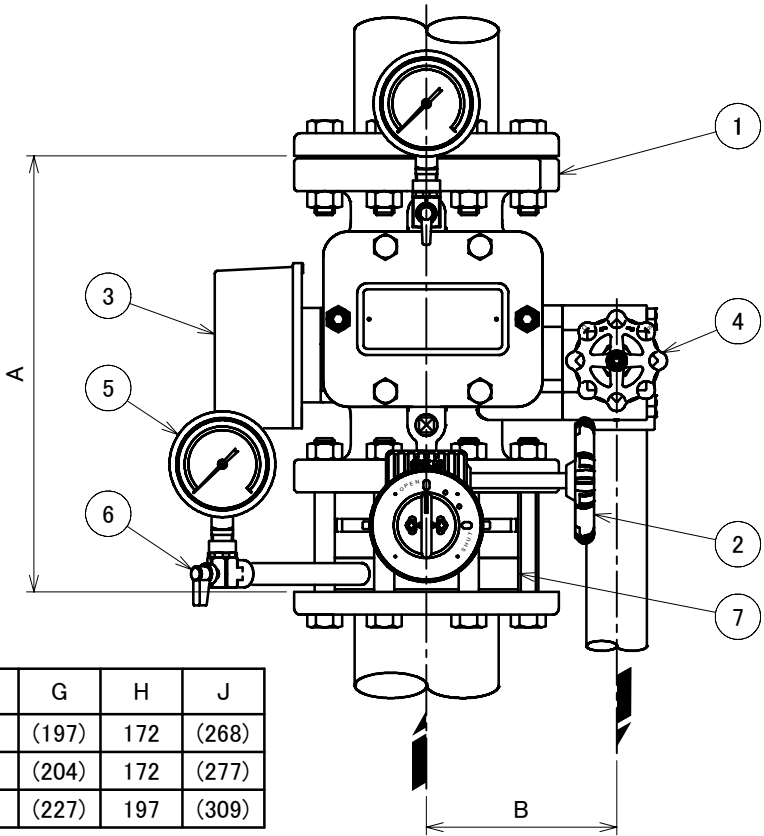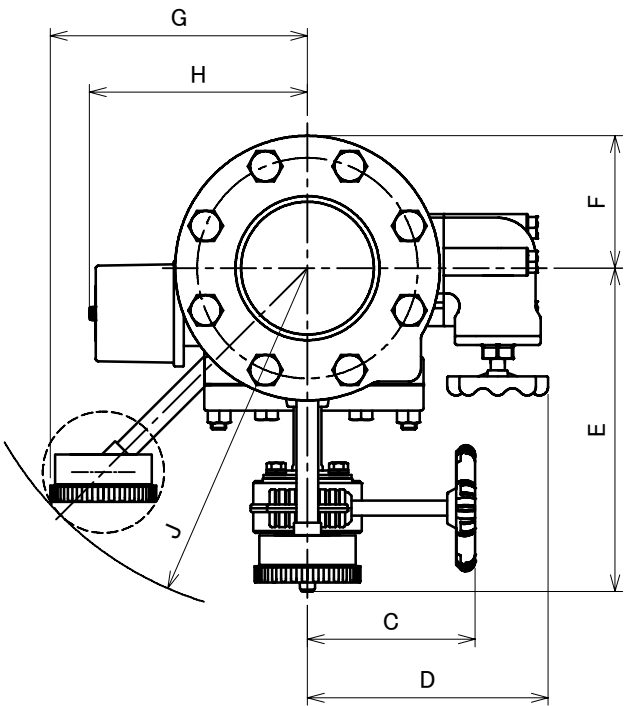

※流水検知装置の作動と連動して加圧送水装置を起動させる場合は、事前に所轄消防殿にご相談ください。  
 ※本製品はアルミニウム製です。火災時に直接炎にさらされる部分への設置は、準不燃材料で造られた区画、間仕切り、天井等や、50mm以上の厚みのロックウールによる被覆等により防護されている必要があります。  
 ※スペーサーに圧力計を接続する際は、ニップル及び圧力計がボルトや流水検知部等に干渉しないように接続してください。  
 ※排水弁の下等はスペースが狭く、メガネレンチではボルト・ナットの締付ができませんので、スパナ等を使用してください。

|                                        |       |            |               |     |
|----------------------------------------|-------|------------|---------------|-----|
| 図面名称                                   | 作成年月日 | 2025/09/03 | 図面番号          | 版 数 |
| 流水検知装置 湿式（作動弁型）XVⅡ<br>バタフライ弁セット組付け状態図例 | 投 影 法 | 3 角 法      | J055290-A     | E   |
|                                        | 尺 度   | Free       | 千住スプリンクラー株式会社 |     |
|                                        |       |            |               |     |