


2016 年 6 月 29 日

お客様各位

東京都足立区千住橋戸町 23 番地
千住スプリングレー株式会社
営業部
電話 03-3870-5011



湿式流水検知装置 XV 型の製品切り替えのお知らせ

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度弊社では下記製品の切り替えをする運びとなりましたので、ここにご案内申し上げます。

是非、今まで同様ご愛顧頂けます様お願い申し上げます。

製品切り替えに関しましては、ご迷惑をおかけすることと存じますが、なにとぞご理解の程、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

	湿式流水検知装置	サイズ
製造中止の製品	X V	65 A, 80 A, 100 A, 125 A, 150 A
上記に替わる製品	X V II	65 A, 80 A, 100 A, 125 A, 150 A
相違点	別紙ご参照下さい	

※型式番号変更となります。

切り替え時期

- ・ 2016 年 12 月製造分を持ちまして、製造中止を予定いたしております。
- ・ 切り替え時期につきましては、在庫無くなり次第、切り替えとさせていただきます。
- ・ 現行品（X V）での納入予定の案件につきましては、数量等事前に弊社営業担当までご連絡頂きます様、お願い申し上げます。

添付資料

XV II ・ XV 新旧製品比較資料


XV II ・ XV 新旧製品仕様図

以上

作動弁型流水検知装置 XVⅡ型(新) と XV型(旧) との比較

2016年6月17日 千住スプリンクラー株式会社

XV型 と XVⅡ型 との比較(変更箇所)

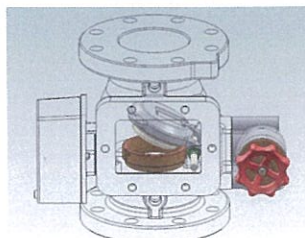

	XV型 (旧)	XVⅡ型 (新)
弁体・弁座		


製 品 名 称	XV型					XVⅡ型				
サ イ ズ	65A	80A	100A	125A	150A	65A	80A	100A	125A	150A
型式番号(流第●号)	22~2	22~3	22~4	22~5	22~6	22~2~1	22~3~1	22~4~1	22~5~1	22~6~1
圧 力 損 失 値	6.9m	5.0m	14.5m	21.0m	32.4m	5.9m	5.0m	14.5m	15.9m	29.1m
構 造	作動弁型(10K、縦)					作動弁型(10K、縦)				
使用圧力範囲	0. 15~1. 4 MPa					0. 15~1. 4 MPa				
検知流量定数	50・60併用					50・60併用				
不 作 動 水 量	20 L/min					20 L/min				
遅延時間(標準)	10 秒					10 秒				
変 更 点	■弁体組立品の構造及び材質変更 ・「ディスク」と「ロックプレート」を六角ボルトで固定→「ディスク」と「ホルダ」で「クラッパーフェイス」を挟み、六角ボルトで固定する構造に変更。(「クラッパーフェイス(SUS304)」と「Oリング」を新規追加) ・ディスク材質:「CAC406」→「FC250+電着塗装」に変更。 ・ロックプレート材質:「C3604」→ ホルダ材質:「SS400+電着塗装」に変更。 ■弁座止水用のOリング位置を弁体側からシート側へ変更。 ・シートリング(CAC406)に「Oリング溝」追加。 ■弁棒導入部に部品を追加 ・ボディにおいてヒンジピン挿入穴径を「φ10」→「φ12」とし、「ブッシュ(POM:ポリアセタール樹脂)」を新規追加。 ■排水弁の材質及び形状変更 ・排水弁ボディの材質を「FCD450」→「FC250」とし、肉厚を「5mm」→「7mm」(内側へ肉盛り)に変更。 ・ボンネットの材質を「FCD450」→「CAC406」に変更。									
備 考	■ボディにおけるヒンジピン挿入穴径の変更を除き、弁箱や流水検知部に変更はありません。(外観の寸法は同じです。)									

番号	名称	材質	個数	備考	型式名称	型式番号
1	本体	FC250	1		SENJU-XVII 65	流第 22 ~ 2 ~ 1号
2	流水検知部	—	1	(端子ボックス)	SENJU-XVII 80	流第 22 ~ 3 ~ 1号
3	排水弁	FC250・CAC406	1	40A	SENJU-XVII100	流第 22 ~ 4 ~ 1号
4	圧力計	—	2	JIS 2.5MPa ϕ 75	SENJU-XVII125	流第 22 ~ 5 ~ 1号
5	アングル弁	C3771	2	10A	SENJU-XVII150	流第 22 ~ 6 ~ 1号

仕様



呼び	10 K	流水検知部内作動信号用スイッチ	AC250V/4A
取付方向	縦	接点容量	DC 30V/4A
使用圧力範囲	0.15~1.4 MPa	最小適用負荷	(例) DC24V/40mA
検知流量定数	50・60 (併用型)	接点	2a
不作動水量	20 L/min	遅延時間	約10秒 (7~16秒)

新

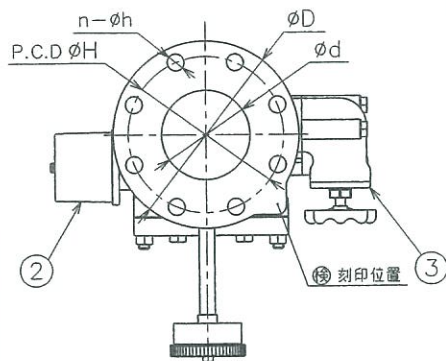

サイズ	n-φh	φd	φH	φD	L	M	A	B
65A	4-19	65	140	175	240	(345)	148	181
80A	8-19	80	150	185	260	(348)	151	172
100A	8-19	100	175	210	265	(351)	151	172
125A	8-23	125	210	250	286	(366)	193	197
150A	8-23	150	240	280	290	(368)	193	197

C	E	F	G	t	質量 (kg)	等価管長 (m)
188	41.5	(274)	(101)	22	(27)	5.9
191	46.5	(247)	(101)	22	(28)	5.0
191	49.5	(257)	(101)	24	(32)	14.5
233	55	(294)	(101)	24	(47)	15.9
233	57	(294)	(101)	26	(54)	29.1

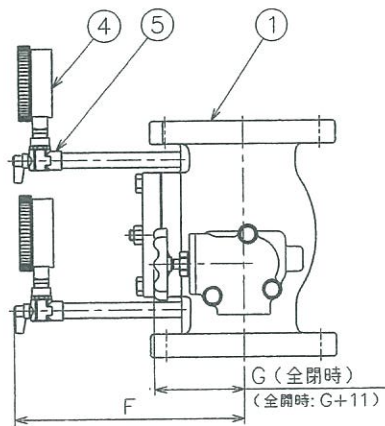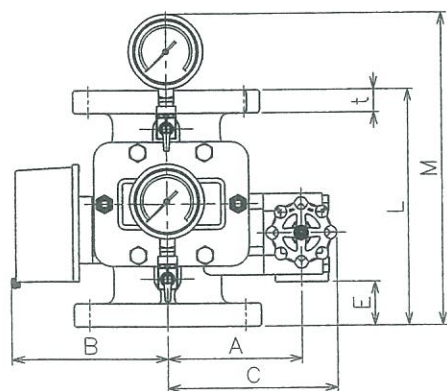

流水検知装置の作動と連動して加圧送水装置を起動させる場合は、事前に所轄消防様にご相談ください。


図面名称	作成年月日	16/02/23	図面番号	版数
流水検知装置 湿式 (作動弁型) XVII	投影法	3角法	J055290	A
尺 度	Free	千住スプリンクラー株式会社		

番号	名称	材質	個数	備考	型式名称	型式番号
1	本体	FC250	1		SENJU-XV 65	流第 22 ~ 2 号
2	流水検知部	—	1	(端子ボックス)	SENJU-XV 80	流第 22 ~ 3 号
3	排水弁	FCD450	1	40A	SENJU-XV100	流第 22 ~ 4 号
4	圧力計	—	2	JIS 2.5MPa ϕ 75	SENJU-XV125	流第 22 ~ 5 号
5	アングル弁	C3771	2	10A	SENJU-XV150	流第 22 ~ 6 号

仕様



呼び	10 K	流水検知部内作動信号用スイッチ	AC250V/4A
取付方向	縦	接点容量	DC 30V/4A
使用圧力範囲	0.15~1.4 MPa	最小適用負荷	(例) DC24V/40mA
検知流量定数	50・60 (併用型)	接点	2a
不作動水量	20 L/min	遅延時間	約10秒 (7~16秒)

旧

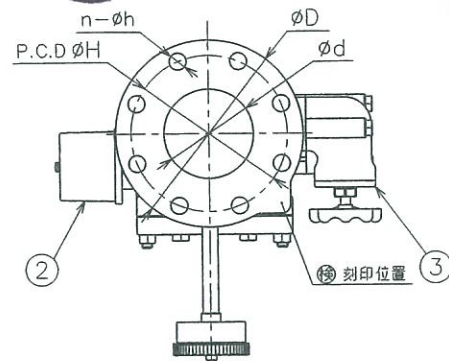

サイズ	n-φh	φd	φH	φD	L	M	A	B
65A	4-19	65	140	175	240	(345)	148	181
80A	8-19	80	150	185	260	(348)	151	172
100A	8-19	100	175	210	265	(351)	151	172
125A	8-23	125	210	250	286	(366)	193	197
150A	8-23	150	240	280	290	(368)	193	197

C	E	F	G	t	質量 (kg)	等価管長 (m)
188	41.5	(274)	(101)	22	(27)	6.9
191	46.5	(247)	(101)	22	(28)	5.0
191	49.5	(257)	(101)	24	(32)	14.5
233	55	(294)	(101)	24	(47)	21.0
233	57	(294)	(101)	26	(54)	32.4

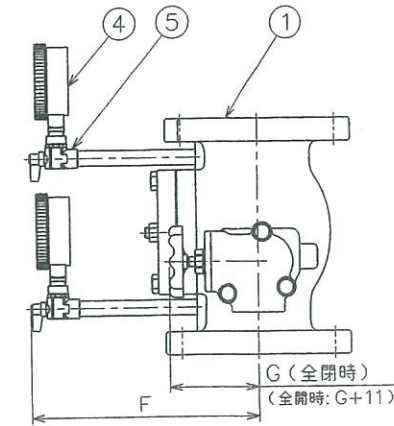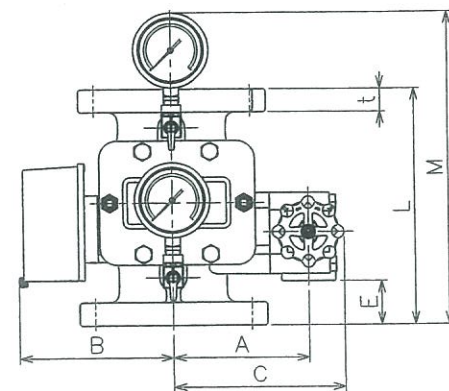

流水検知装置の作動と連動して加圧送水装置を起動させる場合は、事前に所轄消防様にご相談ください。

図面名称	作成年月日	16/02/23	図面番号	版数
流水検知装置 湿式 (作動弁型) XV	投影法	3角法	J049380	C
尺 度	Free	千住スプリンクラー株式会社		